

**Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Újbudai Speciális Szakiskola
1119 Budapest, Leiningen út 27-35.**



**Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv
2023**

Kiadja: **Borsody Kinga**
Kancellár

.....
aláírás

Készítette: **Dörömbözy- Ulbert Erika**
Tűzvédelmi főelőadó
Cedit 2000 Kft.
ulbert.erika@cedit2000.hu
+30/596-69-59


.....
aláírás

A szabályzat hatályba lép: 2023.11.14.

TARTALOMJEGYZÉK

A SZABÁLYZAT HATÁLYA	4
A TŰZVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖTELEZETTJEI.....	6
FŐIGAZGATÓ	6
ISKOLAIGAZGATÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ.....	6
GONDNOK.....	7
PORTÁS.....	8
PEDAGÓGUSOK TŰZVÉDELMI FELADATAI.....	9
BÉRLŐKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI FELADATOK (KONYHA).....	9
TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (CEDIT 2000 KFT)	9
HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	12
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK.....	13
IRODÁK	13
TANTERMEK	13
ÉTKEZŐ ÉS KONYHA	13
TISZTÍTÓSZER TÁROLÓ	14
ÖLTÖZŐK	14
TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK TÁROLÁSA.....	15
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	17
DOHÁNYZÁS.....	18
KIÜRÍTÉS.....	18
VILLAMOS BERENDEZÉS.....	18
VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS.....	19
ELEKTROMOS KAPCSOLÓTÉR	19
A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	20
TŰZVÉDELMI OKTATÁS	21
TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS	21
ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS	22
SORON KÍVÜLI OKTATÁS	22
AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA	22
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA.....	23
MELLÉKLETEK	24
BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS	25

HELYISÉGHASZNÁLAT	26
ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE	27

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ezen Tűzvédelmi Szabályzatot az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. törvény - a tűz ellen védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról - foglalt jogköröm alapján adom ki, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) számú BM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a **BKSZC Újbudai Speciális Szakiskola** tevékenységi körével összefüggő vészhelyzetek megelőzése érdekében a belső tűzvédelmi viszonyokat, illetve a megelőzés, elhárítás szervezeti, technikai feltételeit, valamint a biztonságos működést szabályozza. Lényege, hogy a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és szabályzatok rendelkezéseivel összhangban, meghatározza a gazdálkodó szervezetnél megtartandó tűzvédelmi, biztonsági követelményeket, gondoskodjon arról, hogy azokat minden érintett megismerje és betartsa.

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed:

- a **Újbudai Speciális Szakiskola** területére;
- a **Újbudai Speciális Szakiskola** alkalmazottaira;
- a **Újbudai Speciális Szakiskola** tanulóira;
- a **Újbudai Speciális Szakiskola** területén esetenként munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóira, (pl. javítást-, karbantartást végzőkre)
- bármilyen okból a létesítmény területén tartózkodó személyekre;
- az ott folytatott tevékenységre,

Tűzvédelmi Szabályzat visszavonásáig az abban foglalt előírások az irányadók.

A Tűzvédelmi Szabályzatot új jogszabály megjelenésekor, új tevékenység, ill. technológia bevezetésekor, új anyagok használatbavételekor, - tárolásakor, a létesítmény bővítésekor, - átépítésekor felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásain kívül be kell tartani a hatályos jogszabályok előírásait.

A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért minden érintett személy fegyelmileg, anyagilag, és büntetőjogilag felelős.

A KÉSZÍTŐ TŰZVÉDELMI SZAKMAI KÉPESÍTÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓI

- Készítő neve: Dörömbözy-Ulbert Erika
- Intézmény neve: PRO-SEC KIADÓI. OKTATÓI ÉS SZERVEZŐI KFT.
- Címe: 1024. Budapest, Rómer Flóris u. 34.
- Sorszám: 008650
- Azonosító szám: 528610700000000
- Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó
- Bizonyítvány kiállításának dátuma: 2011.10.27

A TŰZVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖTELEZETTJEI

FŐIGAZGATÓ

Felel a létesítmények tűzvédelmi állapotáért. Felügyeli az intézmény tevékenységét tűzvédelmi szempontból, ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok teljesítését.

Tűzvédelmi jogszabályváltozáskor felülvizsgálta a kiadott szabályzatokat, és elkészíteti a szükséges módosításokat.

A tűzvédelmi szervezet részére biztosítja a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

Gondoskodik arról, hogy az intézmény éves költségvetésébe bekerüljenek a tűzvédelemmel kapcsolatos költségek.

Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

Közvetlenül, illetve helyettese útján ellenőrzi a tűzvédelmi felelős szerződésben vállalt feladatának ellátását.

ISKOLAIGAZGATÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Az intézmény tűzvédelmi szabályzatban leírtakat betartatja, ellenőrizteti.

Kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, melyben a fenti feladatokat konkretizálja és szabályozza a létesítmények tűzvédelmi viszonyait.

A kötelező tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött foglalkozási ágak, munkakörök munkavállalói részére biztosítja a vizsga, szakvizsga megszerzésének feltételeit. A gondnokkal egyeztetési és engedélyeztetési a tűzveszélyes tevékenységet.

Felügyeli az intézmény tevékenységét tűzvédelmi szempontból, ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok teljesítését.

Az intézményben rendszeresen ellenőrzés keretében meggyőződik a tűzvédelmi szempontú biztonság körülményeinek meglétéről.

A tűzvédelmi előírásokat be nem tartókkal szemben fegyelmi eljárást indít, illetve a károkozás mértékének megfelelően intézkedik a további szükséges eljárások megtételéről.

Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

GONDNOK

Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűz oltására, és műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében, előzetes egyeztetés alapján helyszíni gyakorlatok tartását, illetve abban közreműködik.

Gondoskodik a villamos, világító, és villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatának időszakos elvégzéséről, a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Gondoskodik arról, hogy az új dolgozók részt vegyenek az alapképzésben, illetve a régi dolgozók részt vegyenek az ismétlődő tűzvédelmi oktatásban.

Részt vesz a tűzvédelmi hatósági bejárásokon.

Engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szakember szakmai tanácsának figyelembevételével.

A tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelenti a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek.

Gondoskodik a Tűzriadó gyakorlatok megszervezéséről.

Intézkedik a tűzvédelmet érintő hiányosságok megszüntetéséről.

Elvégezteti a tűzvédelmi berendezések szakcéges időszakos felülvizsgálatát.

Elvégezteti a tűzoltó készülékek negyedéves szemrevételezéssel történő ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Gondoskodik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdésének, végzésének és befejezésének ellenőrzéséről.

A létesítmény területén a tűzvédelmet érintő változást (pl. helyiség, terület átépítése) jelzi az Igazgató és a megbízott tűzvédelmi szolgáltató felé.

A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást alkalmaz.

A tűzvédelmi oktatás elvégzéséről nyilvántartást vezet.

A tűzriadó gyakorlat szervezéséről évenként gondoskodik és az arról szóló jegyzőkönyvet hozzáférhető helyen tárolja.

Gondoskodik a menekülési rajzok közösségi területeken történő kihelyezéséről.

PORTÁS

Lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezése a portán és az erre a célra kijelölt helyen.

A bekapcsolva felejtett világítási hálózat és egyéb villamos berendezés, készülék kikapcsolása, áramtalanítása.

A hozzá érkező tűzjelzést az iskolai csengő segítségével az épületben tartózkodók tudomására juttatja.

Tűz esetén a tűzoltóság értesítése, tűz oltásának, lokalizálásának megkezdése.

Tűzjelzés után megkezdik a szükséges kapuk és bejárati ajtók azonnali nyitását, hogy a tűzoltók a tűz oltását akadálytalanul meg tudják kezdeni.

Tűzesetről értesíti:

- Főigazgatót
- Igazgatót
- Tűzvédelmi megbízottat
- Gondnokot

PEDAGÓGUSOK TŰZVÉDELMI FELADATAI

Az osztályfőnöki óra keretein belül tűzvédelmi oktatásban részesítik a diákokat a tűzvédelmi szabályzatban lévő szabályokról. Az oktatásról jelenléti ívet készítenek, és a diákok által aláírt jelenléti ívet megőrzésre átadja a gondnoknak, igazgatónak.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a bárki hibás tűzvédelmi eszközt talál, akkor azonnal jelentse az osztályfőnöknek, illetve az épp oktatást végző pedagógusnak, intézményi dolgozónak.

Kezdeményezik és megteszik a szükséges intézkedéseket a hatáskörükbe tartozó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére.

Felelősek a felügyeletük alá tartozó területek, tantermek és helyiségek tűzvédelmi helyzetéért, az érvényben lévő tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, illetve betartásáért.

Részt vesznek a tűzriadó gyakorlaton, ennek során a felügyeletük alatt lévő diákokat irányítják, majd a tűzriadó gyakorlat végrehajtása után létszámmellenőrzést tartanak.

Tűz esetén a rendelkezéseknek és tűzriadó tervben leírtaknak megfelelően járnak el, intézkednek. Soron kívül tájékoztatják az intézmény vezetőit, megbízottját és gondnokot.

BÉRLŐKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI FELADATOK (KONYHA)

Kötelesek az intézmény biztonságos állapotát megőrizni, fenntartani és az esetlegesen használt eszközök biztonságáról gondoskodni.

Kötelesek betartani az intézmény tűzbiztonsági szempontú előírásait, az észlelt tűzvédelmi jellegű hiányosságokat jelenteni az intézmény vezetőségének.

Kötelesek megelőzni a tüzesetek kialakulását, az esetlegesen észlelt tüzesetet jelenteni a tagintézmény vezetésének és közreműködni az épület hatékony kiürítésében.

A menekülés során a menekítést irányító utasításainak engedelmeskedni és a pánik helyzet elkerülése érdekében maximálisan közreműködni.

Kötelesek a munka befejeztével a feszültségmentesítés elvégzéséről.

Gondoskodnak a gépek, eszközök kikapcsolásáról.

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (CEDIT 2000 KFT)

Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv naprakész állapotban tartásáról.

Ellenőrzi, illetve segíti a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, ügyvitelt.

Negyedévente az iskola területén tűzvédelmi szemlét tart, megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.

Segítséget nyújt, illetve javaslatot tesz a hiányosságok felszámolására.

Segítséget nyújt a tűzriadó gyakorlatok megszervezésében.

Kapcsolatot tart és szükség szerint együttműködik a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

Szemléi, ellenőrzései során vizsgálja a tűzvédelmi berendezések meglétét, az előírt kötelező ellenőrzésének megtörténtét.

Egyéb kötelezettségeit a vállalkozói szerződés rögzíti.

AZ ISKOLA TERÜLETÉN MUNKÁT VÉGZŐK FELADATA

Minden munkavállalónak, illetve a létesítményben munkát végzőnek részt kell venni a munkáltatója által szervezett kötelező tűzvédelmi oktatáson.

Minden munkavállaló, illetve a létesítményben munkát végző, köteles a rá vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni és azokat betartani.

Minden munkavállaló, illetve a létesítményben munkát végző kötelesek a tőle elvárható - képzettségüknek és beosztásuknak megfelelő magatartással elősegíteni a tűz és robbanás megelőzését, illetve ha mégis bekövetkezik legjobb tudásuk szerint részt venni a mentésben és a további károk elhárításában.

Az iskolában munkát végző személyek kötelesek jelen Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat megismerni, azokat betartani.

Területén ellenőrzi és ellenőrizteti a tűzmegeelőzést szolgáló rendelkezések betartását, az észlelt hiányosságokat, szabálytalanságokat haladéktalanul köteles jelenteni a gondnoknak.

Gondoskodik a tűzvédelmi előírások megszegőinek munkavégzéstől történő eltiltásáról, fegyelmi felelősségre vonásáról.

Megköveteli a területén bekövetkező események előírás szerinti bejelentését, dokumentálását és kivizsgálását.

Tűzvédelmi szempontból a technológiákat, munkameneteket ellenőrzi, és ha szükséges azok megváltoztatása, javaslatot tesz.

Intézkedik, hogy az iskola területein mindennemű anyag tárolása csak a tűzvédelmi szabályok megtartásával valósulhasson meg.

Köteles rendszeresen ellenőrizni az irányítása alá tartozó területeket, az ott folyó munkákat.

Köteles a területén tárolt anyagokról előírás szerinti nyilvántartást vezetni, a biztonsági előírásokat beosztott munkavállalóival megismertetni.

Gondoskodik, hogy a munkavégzés befejezésekor a munkahelyet utolsónak elhagyó személy a munkaterületet tűzvédelmi szempontból ellenőrizze, az esetleges hiányosságokat megszüntesse, illetve jelezze gondnoknak.

A létesítményben tartózkodó összes személy tűzriadó esetén köteles munkáját azonnal befejezni, a létesítményt a legrövidebb úton elhagyni.

Végrehajtja a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit. A helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb információk birtokában kötelesek segíteni.

Tudomásul veszi, hogy bármely kötelezettség elmulasztása, annak minősítésétől függően, fegyelmi felelősségre vonást, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését vonja maga után.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Minden helyiségben tilos a dohányzás!

A létesítményt, építményrész (helyiséget, tűzszakaszt), csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

A helyiségből, a gépről, a berendezésről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább munkanap végén el kell távolítani.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításába vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

A létesítmény közlekedési útvonalait, területeit, valamint vízszelvényi helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK

IRODÁK

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tarthatók.

A helyiségekben robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot, ill. tűzveszélyes folyadékot átmenetileg sem szabad felhasználni, tárolni!

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem helyezhető el.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

TANTERMEK

A helyiségek berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre, adott esetben menekülésre elegendő szélességű út álljon rendelkezésre. Ezeket az utakat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

A helyiségben éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem tárolható!

A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad tartani!

A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani. A helyiség áramtalanítását el kell végezni!

A fentiek betartásáért az ott dolgozók, a tevékenységüket irányító vezető, valamint a létesítmény mindenkori vezetője, a felelős.

ÉTKEZŐ ÉS KONYHA

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

Csakis kizárólag a konyhában lehet elektromos hőfejlesztő berendezéseket (rezsó, grillsütő, stb.) használni.

Az alacsony hőfejlesztő, hőkibocsátó berendezéseket (pl. kávéfőző gép,) csak az előírásoknak megfelelően, nem gyúlékony kerámia lapra helyezve működtethetők, a környezetben lévő egyéb anyagoktól olyan távolságra, hogy gyulladási veszélyt azokra ne jelentsen. Berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!

A területen üzemeltetett hőfejlesztő berendezéseket a tevékenység végeztével a dugaszolóaljzatukból el kell távolítani.

A szemetest a munkaidő végén ki kell üríteni.

A közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni!

Főző, melegítő készülékek közelében éghető anyagot úgy szabad elhelyezni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A készülékeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni a kezelési utasításban foglaltak szerint.

A helyiséget mindig tisztán kell tartani.

TISZTÍTÓSZER TÁROLÓ

Nyílt láng használata tilos!

Az anyagok kifolyás elleni védelmét biztosítani kell.

A tisztítószeret csak eredeti csomagolásukban szabad tárolni.

A tisztítószeret biztonsági adatlapjait a helyiségben kell tartani.

A helyiséget állandóan zárva kell tartani.

Az aeroszlokat külön kell tárolni az egyéb takarítószerektől.

ÖLTÖZŐK

Az öltözőkben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.

A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

Az öltözőkben a rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani.

Az öltözőkhöz tartozó fürdő, zuhanyzó helyiségben a világításra szolgáló elektromos berendezést a szabvány szerint (nedves, páras helyiségekre vonatkozó előírás) kell szerelni és karbantartani. A helyiséghez tartozó kapcsolót, biztosítékot csak a helyiségen kívül szabad elhelyezni.

Egyéb elektromos berendezést, csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lehet üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos berendezést üzemeltetni tilos!

HULLADÉK TÁROLÓ

Nyílt láng használata tilos!

A tárolóban a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az tűzveszélyt ne jelentsen.

Csak rendszeresített tárolóedényekben szabad tárolást végezni!

Veszélyes hulladéknak minősülő anyag a tárolóban nem helyezhető el.

TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK TÁROLÁSA

Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pincszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy Az OTSZ 235. § (2) bekezdés szerinti szekrényben kell tárolni.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.

20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóró eszközt, továbbá:

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,
- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható.

Az anyagok maximális tárolási mennyisége:

- a) fémszekrényben 20 liter,
- b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,
- c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

A szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

DOHÁNYZÁS

Az **Újbudai Speciális Iskola** teljes területén tilos a dohányozás!

A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.

KIÜRÍTÉS

Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba biztosítani kell.

Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.

A kiürítésre számításba vett útvonalon körforgó, toló, billenő és emelkedő zsálus rendszerű, valamint csak fotocella elven működő ajtót alkalmazni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába küszöböt, lépcsőt építeni nem szabad.

A kiürítés részletes szabályait a Tűzriadó Terv tartalmazza.

VILLAMOS BERENDEZÉS

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

- a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
- c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

ELEKTROMOS KAPCSOLÓTÉR

Az elektromos kapcsolóterekben mindennemű anyagtárolás tilos!

Az elektromos berendezések teljesítményét jól láthatóan jelölni szükséges.

Az elektromos tüzek vízzel oltása szigorúan tilos!

Az elektromos szekrények ajtaján a földelést biztosítani szükséges.

Az elektromos szekrények ajtaját mindig zárva kell tartani.

A kapcsolótérbe idegen személy nem léphet be.

Csakis olyan kapcsoló- vezérlőberendezés telepíthető, mely rendelkezik az alábbiakkal:

- műszaki leírás,
- tervezői nyilatkozat, munkavédelmi nyilatkozat,
- anyagjegyzék, kábeljegyzék,
- villamos áramút rajz,
- beüzemelési utasítás.


A tervezőnek olyan gépészeti és villamos komponenseket kell kiválasztani, amelyek alkalmasak az adott körülmények közötti tartós és biztonságos használatra.

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzését évenként szakemberrel el kell végeztetni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. Üzemképtelennek kell tekinteni továbbá azt a tűzoltó készüléket, melyet már használtak, melyről hiányzik az ellenőrzést igazoló címke vagy sérülés nyomai látszanak rajta. Az üzemképtelen tűzoltó készüléket haladéktalanul ki kell cserélni.

Az üzemtartónak negyedévente szemrevételezéssel kell ellenőriznie a készülékeket, ezt dokumentálni kell.

A tűzoltó készülékeket utánvilágító vagy világító biztonsági jellel meg jelölni. A biztonsági jelzéseket minden esetben a tűzoltó készülék fölé 1,8-2,5 méter magasságban kell elhelyezni.

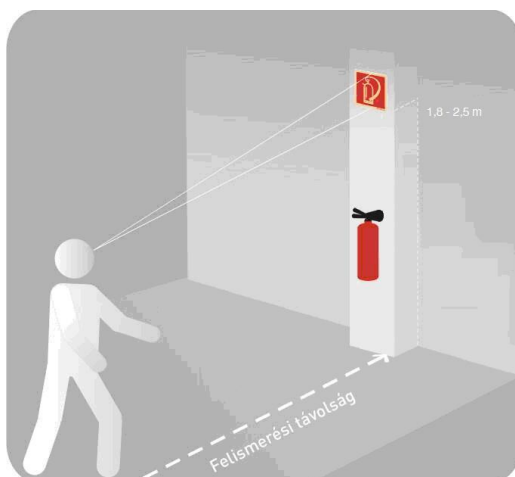

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók a munka- és tevékenységi körrel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állásuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék.

Az alapoktatáson részt kell vennie minden újonnan felvett munkavállalónak munkába állás előtt.

Az alapoktatást a Tűzvédelmi kapcsolattartónak kell megtartania a Tűzvédelmi szolgáltató által készített oktatási anyagból.

Az új munkavállaló oktatásának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- jelen TVSZ fő előírásait;
- az adott munkaterületre, munkahelyre vonatkozó egyedi előírásokat;
- az adott terület tűzveszélyességét;
- tűzvédelmi és tűzoltó berendezések, felszerelések ismertetését, kezelési módját,
- a tűzjelzés módját;
- a tűz esetén tanúsítandó magatartást;
- a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeit;
- a munkaterületen lévő éghető anyagok tűzveszélyességét;
- tűz és robbanásveszély keletkezésének okait, azok megelőzését;
- a munkaterületen lévő anyagok oltásának módját;
- kijáratok, vészkijáratok helye, menekülési lehetőségek;
- közművek, (víz, villany, gáz) főelzáróinak helyét, az elzárás és kikapcsolás módját.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS

Az ismétlődő oktatást évente kell megtartani. Tematikája megegyezik az alapoktatás tartalmával.

Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távol lévők oktatásáról külön gondoskodni kell a lehető legrövidebb időn belül.

Az oktatást a Tűzvédelmi megbízottnak kell megszerveznie, megtartásáról a Tűzvédelmi szolgálatnak kell gondoskodnia.

Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távollévők oktatásáról külön gondoskodni kell, a lehető legrövidebb időn belül.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

SORON KÍVÜLI OKTATÁS

Soron kívüli oktatást kell tartani minden új tűz- és robbanásveszélyes készülék, berendezés, technológia, anyag, stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, valamint tüzeset után.

Soron kívül kell oktatni azt a munkavállalót, aki a tűzvédelmi előírásokat megszegte.

AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA

A munkavállalók tűzvédelmi oktatását oktatási naplóban kell dokumentálni, amely az oktatást végző személy feladata.

Az oktatási naplóban fel kell tüntetni az oktatás tematikáját, időpontját, az oktató nevét és aláírását, az oktatott dolgozók nevét, aláírását.

Az oktatási naplót az igazgató helyettesnél kell tartani, hozzáférhetően.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható. A vétlenműködés elleni biztosító szeg oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után a lövő tömlőt a tűz fészke felé irányítjuk, majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő nyomásával az oltópor kiáramlását idézzük elő. Fontos, hogy a tömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél nagyobb felületet borítsunk be a kiáramló oltóanyaggal.

A CO₂ –dal töltött készülék használata szinte ugyanez, csupán itt úgynevezett hőszerű csövön keresztül távozik az oltógáz. Lényeges dolog, hogy a használata után –sikeres tűzoltás esetén természetesen-, szellőztessünk. Talajszint alatti helyiségben felhalmozódott oltógáz fulladást okozhat.

Mindkét készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, a CO₂ fagyási sérüléseket okozhat. Ilyen esetben a vastag, nem éghető, textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő vagy vízzel oltást kell alkalmazni.

Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését, a tűzvizsgálat minél pontosabban tényfeltárása érdekében.

MELLÉKLETEK

- I. Befogadóképesség számítás
- II. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez
- III. Tűz esetén értesítendő személyek

1. MELLÉKLET

BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

Sor-szám	Helyiségek	hosszúság (m)	szélesség (m)	m ²	1-ajtó szélessége (m)
1.	Nagy Tornaterem	29	18	522	2,4
2.	Ebédülő	17,5	6	105	1,2
3.	Tanári	15,5	5,3	82,15	0,9

1. Nagy Tornaterem:

1 méteren 1 perc alatt 41,7 ember megy át.
Megengedett kiürítési időtartam 2 perc.

A vészkijárat ajtó szabad szélessége: 2,4 méter
Ajtó átbocsájtó képessége: $41,7 * 2$ (perc)

Zsibongó befogadóképessége: $2,4$ (méter) $* 41,7 * 2$ (perc) = **200 fő**

Kiürítés számítás:

Vízszintes haladási sebesség m/min: **30 méter/min**

Eredmény: 38 méter / 30 méter/perc = $1,26$ perc = **1 perc 16 másodperc, tehát megfelelő.**

2. Ebédülő:

1 méteren 1 perc alatt 41,7 ember megy át.
Megengedett kiürítési időtartam 2 perc.

A vészkijárat ajtó szabad szélessége: 1,2 méter
Ajtó átbocsájtó képessége: $41,7 * 1$

Mozgáskultúra terem befogadóképessége $1,2$ (méter) $* 41,7 * 2$ (perc) = **100 fő**

Kiürítés számítás:

Vízszintes haladási sebesség m/min: **30 méter/min**

Eredmény: 20 méter / 30 méter/perc = $0,66$ perc = **40 másodperc = megfelelő.**

3. Tanári:

1 méteren 1 perc alatt 41,7 ember megy át.

Megengedett kiürítési időtartam 2 perc.

A vészkijárat ajtó szabad szélessége: 0,9 méter

Ajtó átbocsájto képessége: 41,7*1

Mozgáskultúra terem befogadóképessége 0,9 (méter) *41,7 *2 (perc) = **75 fő**

Kiürítés számítás:

Vízszintes haladási sebesség m/min: **30 méter/min**

Eredmény: 20 méter / 30 méter/perc = 0,66 perc = 40 másodperc = megfelelő.
--

HELYISÉGHASZNÁLAT

A helyiségeket csak a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni. A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tárolhatók.

Az iskolaigazgató megismerteti a tanárokkal, pedagógusokkal, oktatókkal a tűzoltó készülékek pontos helyét, valamint a helyiségek gyors és biztonságos kiürítés módját! Figyelemmel kell lenni a menekülési útvonal és vészkijárat akadálytalan megközelíthetőségére! A megfelelő helyiséghasználat módját az osztályfőnöki órán ismertetik a diákokkal.

A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat felelősét az iskolaigazgató nevezi ki. Felelős személyek az órát tartó tanárok, pedagógusok, oktató személyek, akik a meghatározott létszám túllépést megakadályozzák.

2. MELLÉKLET

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Kiállító:

Sorszám:.....

TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI

A munkavégzés pontos helye:.....

A tevékenység meghatározása:.....

A munkaterület átadásának ideje: 20.....év:.....hó napóra

A munkát végzők neve, beosztása:1

2.....

3.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:1.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:2.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:3.....

oktatási naplósám:

A munka tűzveszélyes környezetben történik? (A válasz aláhúzendó) NEM IGEN

ha IGEN, akkor **a felügyelet biztosító személyek** neve és beosztása:

.....
.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és tűzoltó készülékeket kell
készenlétbe helyezni:

.....

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat általános előírásain túl az alábbi előírásokat kell
betartani a munkavégzés során:

.....
.....

....., 20.....év.....hónap

.....
engedélyt kiadó neve, beosztása

aláírás

A felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kiegészítem: (Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi)

.....

, 20.....év.....hónap

.....
 létesítmény vezetője, megbízottja

A felsorolt előírásokat **tudomásul veszem** és azok megtartásáért **büntetőjogilag felelősséget vállalok**

....., 20.....év.....hónap

.....		
munkát végző aláírása	munkát végző aláírása	munkát végző aláírása

(A munka befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket meg kell szüntetni! A munkaterületet a létesítmény vezetőjének, vagy megbízottjának át kell adni!)

A munkaterületet visszaadásának ideje: 20.....év.....hó.....napóra

.....	
engedélyt kiadó	létesítmény vezetője, vagy megbízottja

3. MELLÉKLET

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK

NÉV	TELEFONSZÁM
VÁLTOZÁS ESETÉN	

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Újbudai Speciális Szakiskola

1119 Budapest, Leiningen út 27-35.

Tűzriadó Terv


2023

A szabályzat hatályba lép: 2023.11.14.

TARTALOM

ÁLTALÁNOS RÉSZ	4
TŰZRIADÓ TERV CÉLJA	4
TŰZRIADÓ TERV HATÁLYA KITERJED	4
TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA.....	4
TŰZJELZÉS.....	5
ÁLTALÁNOS RÉSZ	5
ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSA	6
A JELZÉS MÓDJA.....	6
TŰZJELZÉS ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK MUNKAIIDŐBEN	6
TŰZOLTÓSÁG ÉRTESÍTÉSE	6
A KIÜRÍTÉS ELRENDELÉSE	6
FELKÉSZÜLÉS A TŰZOLTÓSÁG FOGADÁSÁRA	6
TŰZOLTÁS MEGKEZDÉSE.....	6
EVAKUÁLÁS ELŐSEGÍTÉSE	7
PÁNIK KIALAKULÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA	7
ÁRAMTALANÍTÁS	7
GÁZFŐCSAP ELZÁRÁSA.....	7
A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK BIZTOSÍTÁSA.....	8
SÉRÜLTEK MENTÉSE	8
A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK FELADATA	8
MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEK	8
A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK BIZTOSÍTÁSA.....	8
Főbb veszélyforrások, védekezési szabályok	8
VILLAMOS BERENDEZÉSEK JELENLÉTE	9
ÉGHETŐ ANYAG JELENLÉTE, TÁROLÁSA.....	9
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	9
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖT TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE.....	9
DOHÁNYZÁS	9
RIASZTÁS.....	10
TŰZOLTÓSÁG RIASZTÁSA	10
A VEZETŐK RIASZTÁSA.....	10

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

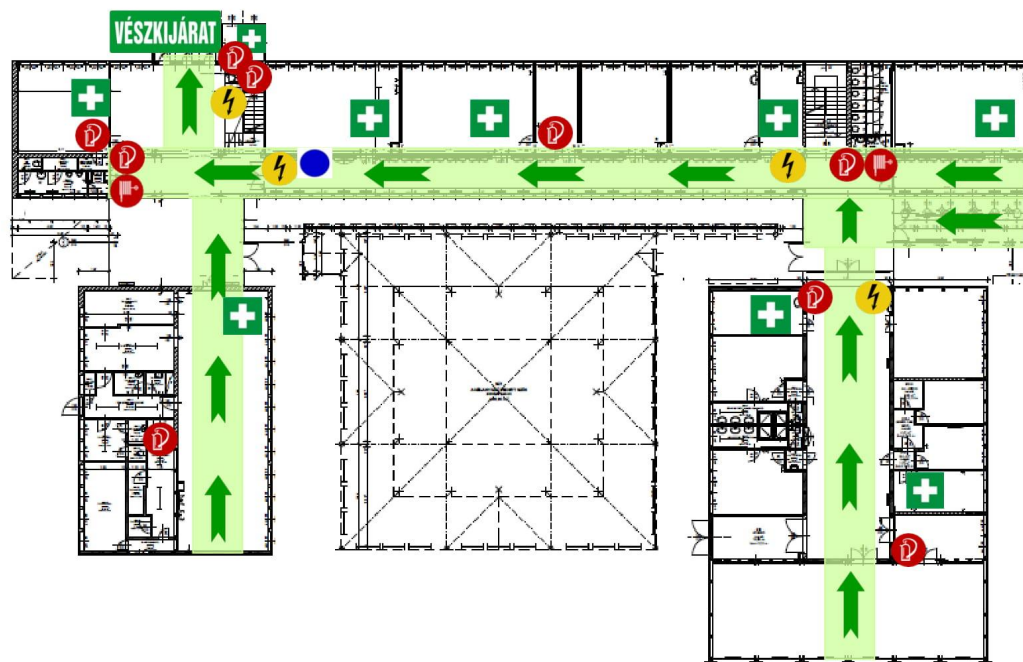

HU	TŰZ ESETÉN
	menekülési útvonal
	tűzoltó készülék
	villamos főkapcsoló
	tartózkodási hely
	elsősegély
	gyülekezési hely
	fali tűzcsapszék

GB	IN CASE OF FIRE
	emergency exits
	fire extinguisher
	electrical switchboard
	you are here
	first aid
	meeting point
	wall hydrant



SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

Készítette:
Cedir2000 Kft.
Készítés dátuma: 2018.09.19.
Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.
földszint/ground floor

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Jelen Tűzriadó Terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 évi XXXI. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.06.) BM. rendelet, illetve a megrendelő által írásban és szóban nyújtott adatszolgáltatás alapján készült.

TŰZRIADÓ TERV CÉLJA

Azon az intézkedések, tennivalók meghatározása, rendszerezése, amelyek egy tűz, robbanás vagy más elemi kár esetén az emberi élet és anyagi javak megmentése érdekében szükségesek.

TŰZRIADÓ TERV HATÁLYA KITERJED

A BKSzC **Újbudai Speciális Szakiskola**, (1119 Budapest, Leiningen út 27-35.) területére; alkalmazottaira; tanulóira; területén esetenként munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóira, (pl. javítást-, karbantartást végzőkre); bármilyen okból a létesítmény területén tartózkodó személyekre;

TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA

A Tűzriadó tervben foglaltakat évente legalább egyszer gyakoroltatni kell. A végrehajtott gyakorlatról, illetve a tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell felvenni. A gyakorlat során talált hibákat ki kell javítani, illetve a hiányosságokat pótolni kell. A felmerült tapasztalatokat a Tűzriadó tervbe be kell építeni.

A gyakorlatot szervezi és koordinálja: CEDIT 2000 Kft.

TÚZJELZÉS

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon jelezni.

A tűzjelzéshez, segélykéréshez, visszajelzéshez minden gazdálkodó és társadalmi szervezet, valamint állampolgár köteles a használatában lévő híradási vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.

A tűz-, vagy kárjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- A tüzeset, káreset pontos helyét, címét,
- mi ég, milyen káreset történt,
- égő anyag jellege, veszélyessége
- mekkora a tűz terjedelme,
- mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefon számát.

A létesítmény területén keletkezett, a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelező, a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni és a kár színhelyét a tűzoltás vezetőjének intézkedésig, változatlanul hagyni.

ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSA

A JELZÉS MÓDJA

A tüzet érzékelő személy telefonon vagy személyesen tudja jelezni a tüzesetet a portára, ahol az ott ügyeletes munkavállaló az iskolai csengő segítségével (hosszan szaggatott csengő jelzés), a karbantartó kolléga pedig a vészhelyzetre figyelmeztető kolomppal, riadóztatja az épületben tartózkodókat.

TÜZJELZÉS ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK MUNKAIDŐBEN

TÜZOLTÓSÁG ÉRTESÍTÉSE

A portán tartózkodó személy a haladéktalanul tájékoztatja a tűzoltóság diszpécser szolgálatát a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon, a tűzjelzés fejezetben leírtaknak megfelelően.

A KIÜRÍTÉS ELRENDELÉSE

Tűzjelzés esetén az épületet azonnal ki kell üríteni. A kiürítés elrendelése történhet a fent leírtaknak megfelelően, vagy a csengő meghibásodása esetén élő szóban. Ez esetben a munkavállalóknak hangos TŰZ VAN kiáltással, az úgynevezett tűzilármával kell riasztani az épületben tartózkodókat.

FELKÉSZÜLÉS A TŰZOLTÓSÁG FOGADÁSÁRA

A portán tartózkodó személy előkeresi a Tűzriadó tervdokumentációt, abban kikeresi az érintett terület alaprajzát (a mellékletek között) és a kiérkező Tűzoltóságnak átadja. Tájékoztatja a tűzoltás vezetőt a rendelkezésre álló információkról.

TŰZOLTÁS MEGKEZDÉSE

Minden személy kötelesek a tőle elvárható megfelelő magatartással elősegíteni a tűz és robbanás megelőzését, illetve ha mégis bekövetkezik legjobb tudása szerint részt venni a tűzoltásban, mentésben és a további károk elhárításában.

EVAKUÁLÁS ELŐSEGÍTÉSE

Az épületből távozó személyek kötelesek a kapott utasításokat végrehajtani és az épületen kívül, a kijelölt gyülekezési pontnál gyülekezni.

PÁNIK KIALAKULÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA

A pedagógusoknak a munkájuk során nyugodt, de határozott fellépést kell tanúsítani és meg kell akadályozni a pánikhangulat kialakulását.

A pánikhangulat kialakulásában mindig a váratlanság a meghatározó. Az ilyen helyzetekbe kerülő személyek már csak az esemény átélése után értékelhetik a történeteket. Az átélőkben viharos erővel bontakozik ki a félelem, a menekülési vágy, elvész az önkontroll. A pánikjelenség mindig menekülést von maga után. A jelenséget a fenyegetettség érzése, az élethez való ragaszkodás, és az ezek következtében fellépő félelem váltja ki.

Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a pánikba esett embereket érő újabb és újabb ingerek, azok milyenségétől függetlenül, tovább rontják az esélyét a jelenség szakszerű kezelésének.

A pánik kialakulása rendkívül gyors, időtartama változó, általában nem tart hosszú ideig.

A pánikhelyzetet kezelésére nincsenek pontosan körülírható szabályok, minden olyan intézkedés, mely azonnali eredményt hoz, fogantatható.

Fontos, hogy a kiürítésben résztvevő pedagógusok megfelelő pszichés felkészítésben részesüljenek és meg tudják akadályozni a pánikhangulat kialakulását. Ehhez rendelkezniük kell határozottsággal, szakismerettel, rátermettséggel és nagy körültekintéssel kell végrehajtaniuk a feladatot.

ÁRAMTALANÍTÁS

A tűzoltóság döntése alapján a karbantartók vagy a portás a veszélyeztetett épületrész, amennyiben ez nem lehetséges az egész létesítményt a tűzvédelmi főkapcsoló segítségével áramtalanítják.

GÁZFŐCSAP ELZÁRÁSA

Az épületben nem található gázelzáró.

A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését. Ehhez szükség esetén kordont kell használni, és őrt kell kijelölni.

SÉRÜLTEK MENTÉSE

A kiürítés megkezdésekor fel kell deríteni, hogy vannak - e sérültek. Az épület, tűzszakasz bérlemény elhagyásánál a sérülteknek elsőbbséget kell biztosítani.

Amennyiben elsősegély nyújtására van szükség a helyszínre kell hívni az arra kiképzett elsősegélynyújtót, valamint értesíteni kell a mentőket a 104-es hívószámon.

A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK FELADATA

Tűzriadó elrendelését követően mindenki köteles munkáját azonnal abbahagyni és az épületet haladéktalanul elhagyni.

MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

Tűz esetén a lépcsőházakon keresztül kell a földszintre lemenni, majd a bejáraton át a szabadba lehet kijutni. Menekülési alternatíva még az udvaron keresztül a nagykapun át való menekülés.

A bejáratú ajtót a portán tartózkodó személynek kell kinyitni és kitámasztani, hogy az ne csukódjon be.

Az udvarról az utcára vezető kaput a karbantartóknak kell kinyitni és kitámasztani.

A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését. Ehhez szükség esetén kordont kell használni, és őrt kell kijelölni.

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK, VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK

VILLAMOS BERENDEZÉSEK JELENLÉTE

Kifogástalan állapotú, megfelelően méretezett és szabvány szerint felülvizsgált villamos berendezést szabad üzemeltetni. A berendezéseket, hálózatot túlterhelni nem szabad.

A túláramvédelmi berendezéseket (kismegszakítók, biztosítók) működésük után, a hiba elhárítása nélkül, nem szabad visszakapcsolni.

Meghibásodott villamos berendezést csak szakember javíthat.

ÉGHETŐ ANYAG JELENLÉTE, TÁROLÁSA

Csak a szükséges mennyiségben és előírás szerint szabad a területen éghető anyagot tárolni. Az előírások a Tűzvédelmi Szabályzatban találhatóak.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

A létesítmény területén tilos tűzveszélyes tevékenységet végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély alapján végezhető. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az ingatlankezelő, vagy az általa megbízott személy engedélyezheti.

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖT TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE

Építőipari, szerelési tevékenység esetén bizonyos munkakörök esetében jogszabály előírja, hogy egyes tevékenységeket csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Ilyen tevékenységet végző személynek a bizonyítvány másolatát az üzemeltetés részére le kell adnia.

DOHÁNYZÁS

A létesítmény területén szigorúan tilos.

RIASZTÁS

TŰZOLTÓSÁG RIASZTÁSA

A tűzoltóság riasztása telefonon történhet a **105-**ös vagy a **112-es** hívószámon.

A VEZETŐK RIASZTÁSA

1.

Mobil:

2.

Mobil:


3.

Mobil:

Jelen tűzriadó tervet a dolgozók és a tanulók számára egyaránt oktatni kell.

A tanulók számára osztályfőnöki órán kell ismertetni. Dolgozók számára az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás keretében kell ismertetni. A dolgozók az oktatás tényét aláírásukkal hitelesítik.

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

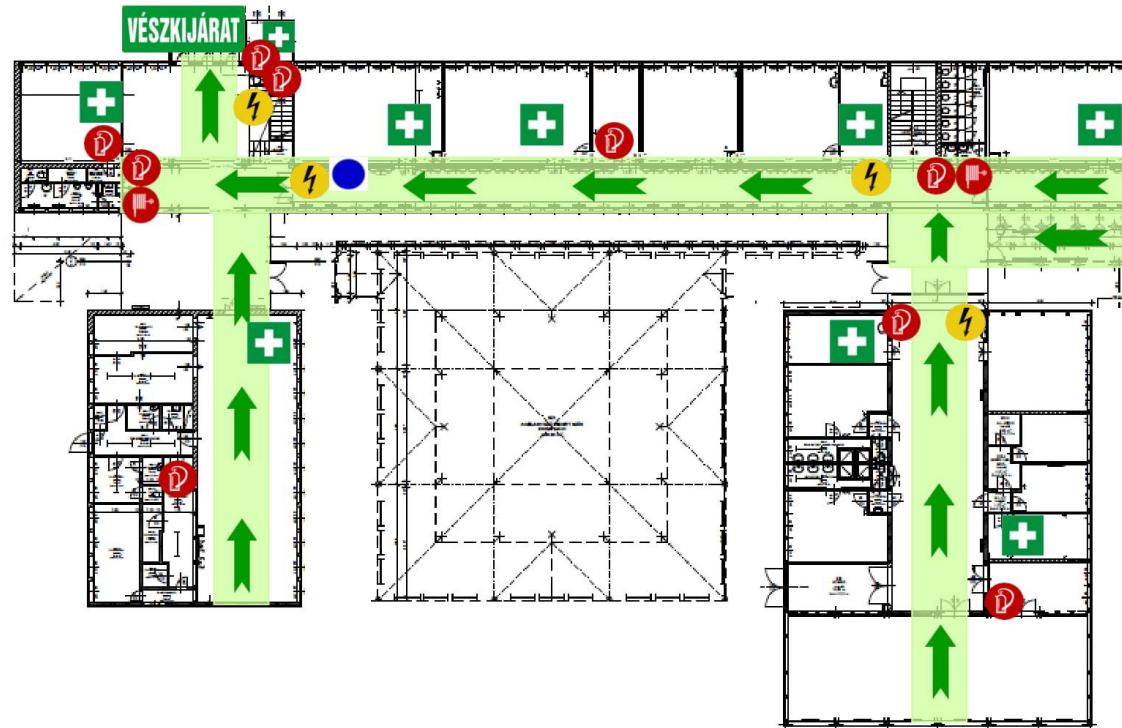

HU	TŰZ ESETÉN		
←	menekülési útvonal	●	tartózkodási hely
Ⓟ	tűzoltó készülék	+	elsősegély
⚡	villamos főkapcsoló	⊞	gyülekezési hely
		Ⓜ	fali tűzcsapszék

GB	IN CASE OF FIRE		
←	emergency exits	●	you are here
Ⓟ	fire extinguisher	+	first aid
⚡	electrical switchboard	⊞	meeting point
		Ⓜ	wall hydrant

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

földszint/ground floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

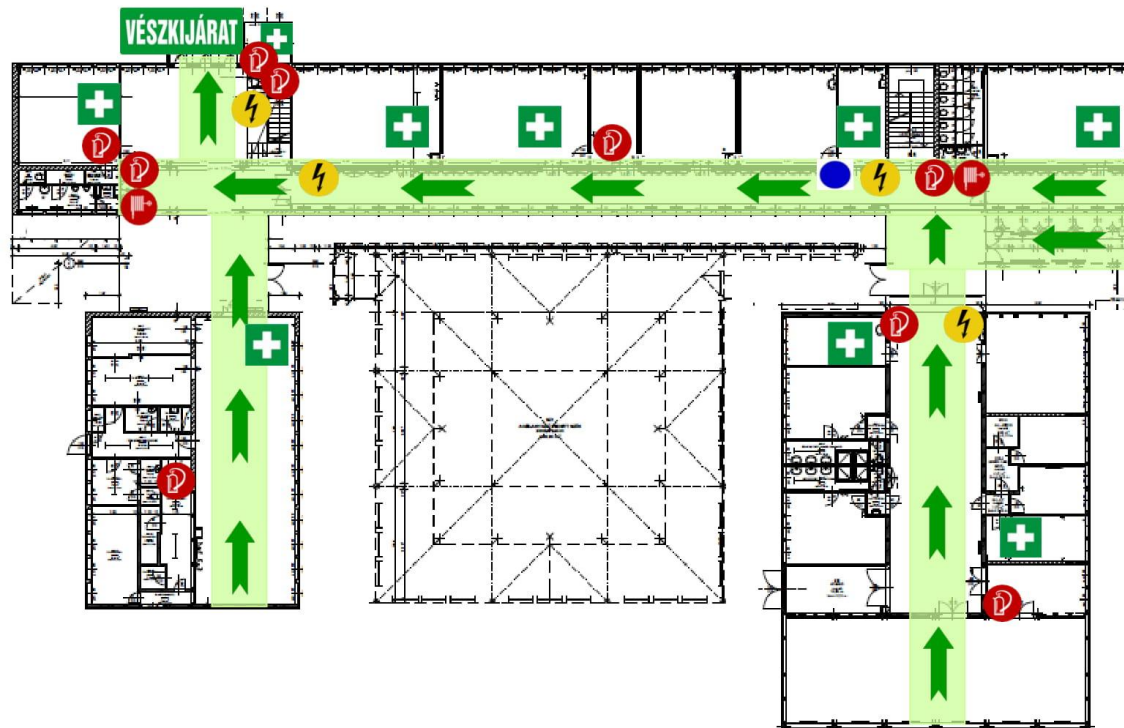

HU	TŰZ ESETÉN
←	menekülési útvonal
Ⓟ	tűzoltó készülék
⚡	villamos főkapcsoló
Ⓡ	tartózkodási hely
+	elsősegély
Ⓜ	gyülekezési hely
Ⓡ	fali tűzcsapszék

GB	IN CASE OF FIRE
←	emergency exits
Ⓟ	fire extinguisher
⚡	electrical switchboard
Ⓡ	you are here
+	first aid
Ⓜ	meeting point
Ⓡ	wall hydrant

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

földszint/ground floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

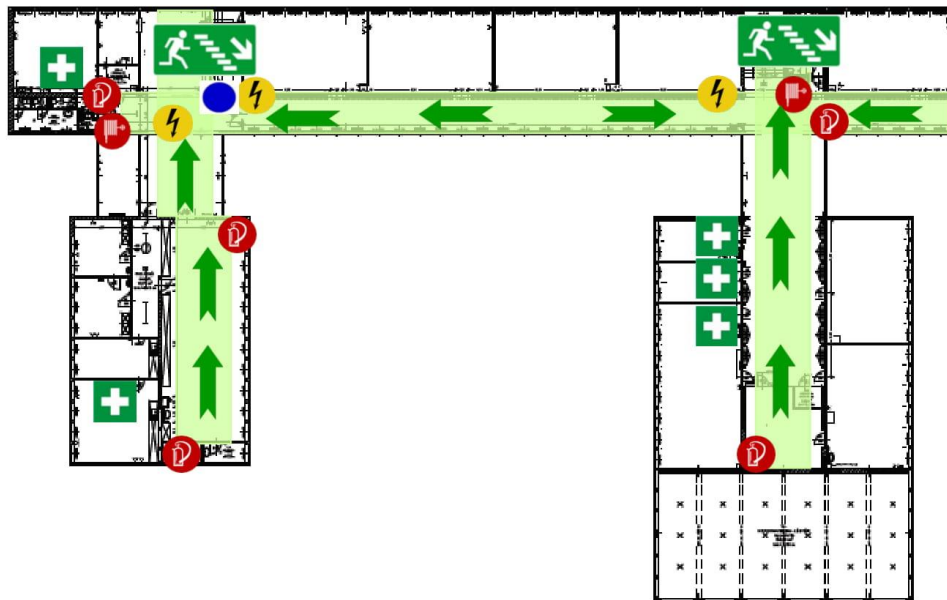

HU	TŰZ ESETÉN		
	menekülési útvonal		tartózkodási hely
	tűzoltó készülék		elsősegély
	villamos főkapcsoló		gyülekezési hely
	menekülési útvonal		fali tűzcsapszekrény

GB	IN CASE OF FIRE		
	emergency exits		you are here
	fire extinguisher		first aid
	electrical switchboard		meeting point
	evacuation route		wall hydrant

SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

1. emelet / 1.st floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

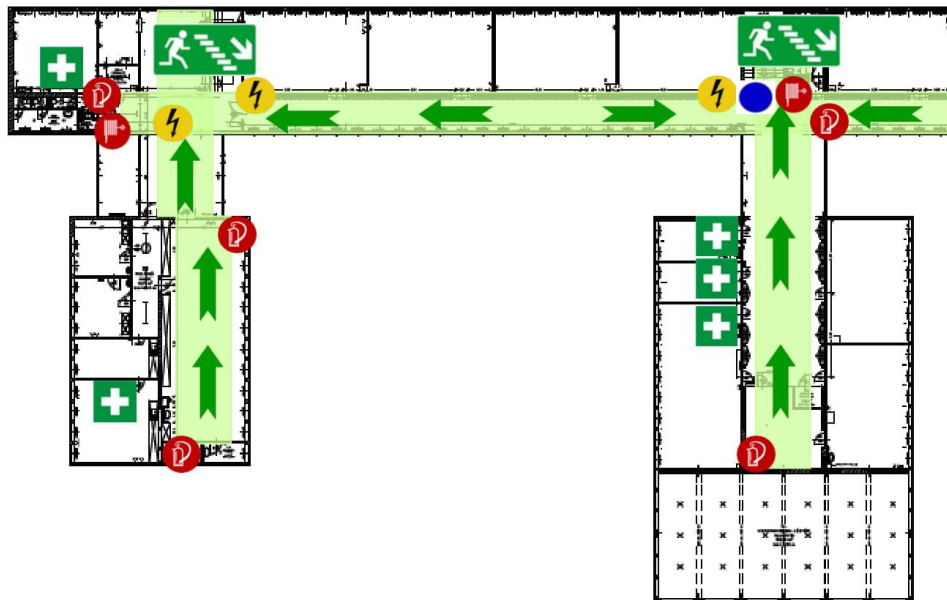

HU	TŰZ ESETÉN		
	menekülési útvonal		tartózkodási hely
	tűzoltó készülék		elsősegély
	villamos főkapcsoló		gyülekezési hely
	menekülési útvonal		fali tűzcsapszekrény

GB	IN CASE OF FIRE		
	emergency exits		you are here
	fire extinguisher		first aid
	electrical switchboard		meeting point
	evacuation route		wall hydrant

SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

1. emelet / 1.st floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

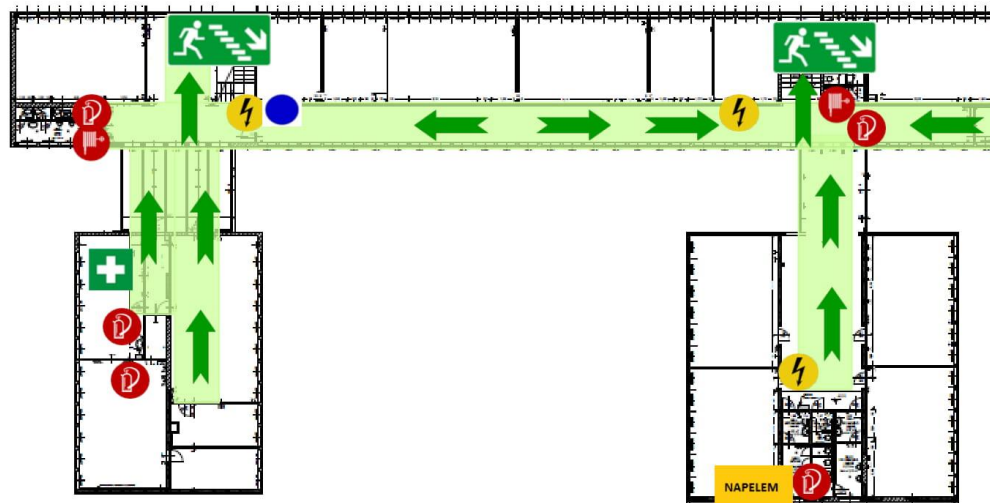

HU	TŰZ ESETÉN		
←	menekülési útvonal	●	tartózkodási hely
Ⓟ	tűzoltó készülék	+	elsősegély
⚡	villamos főkapcsoló	☒	gyülekezési hely
➡	menekülési útvonal	🚒	fali tűzcsapszekrény

GB	IN CASE OF FIRE		
←	emergency exits	●	you are here
Ⓟ	fire extinguisher	+	first aid
⚡	electrical switchboard	☒	meeting point
➡	evacuation route	🚒	wall hydrant

SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

2. emelet / 2.nd floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

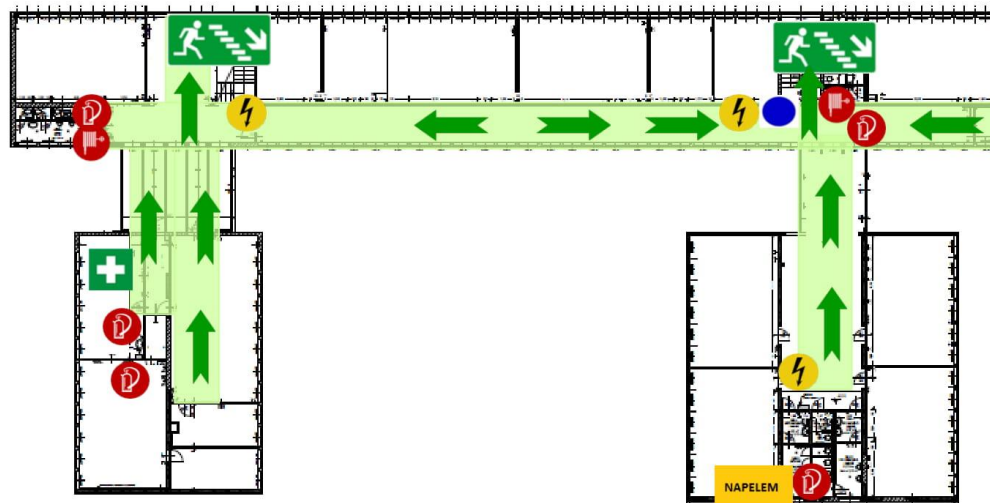

HU	TŰZ ESETÉN		
	menekülési útvonal		tartózkodási hely
	tűzoltó készülék		elsősegély
	villamos főkapcsoló		gyülekezési hely
	menekülési útvonal		fali tűzcsapszék

GB	IN CASE OF FIRE		
	emergency exits		you are here
	fire extinguisher		first aid
	electrical switchboard		meeting point
	evacuation route		wall hydrant

SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

2. emelet / 2.nd floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

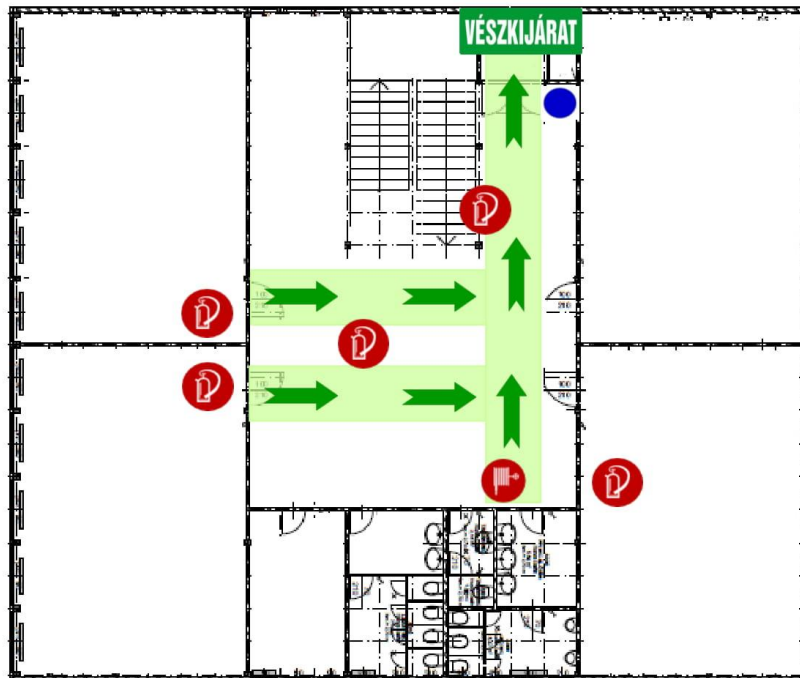

HU	TŰZ ESETÉN	
	menekülési útvonal	tartózkodási hely
	tűzoltó készülék	gyülekezési hely
	fali tűzcsapszekrény	

GB	IN CASE OF FIRE	
	emergency exits	you are here
	fire extinguisher	wall hydrant
		meeting point

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

Készítette:


Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

földszint/ground floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

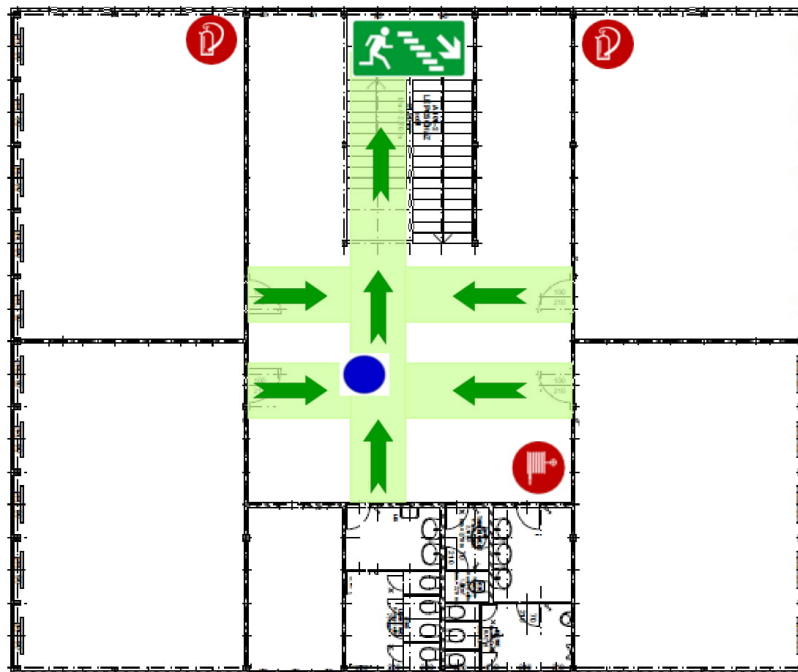

HU	TŰZ ESETÉN		
	menekülési útvonal		tartózkodási hely
	tűzoltó készülék		gyülekezési hely
	fali tűzcsapszekrény		menekülési útirány

GB	IN CASE OF FIRE		
	emergency exits		you are here
	fire extinguisher		wall hydrant
	evacuation route		meeting point

SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS


- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



Készítette:
Cedit2000 Kft.
Készítés dátuma: 2018.09.19.
Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.
1. emelet / 1 st. floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

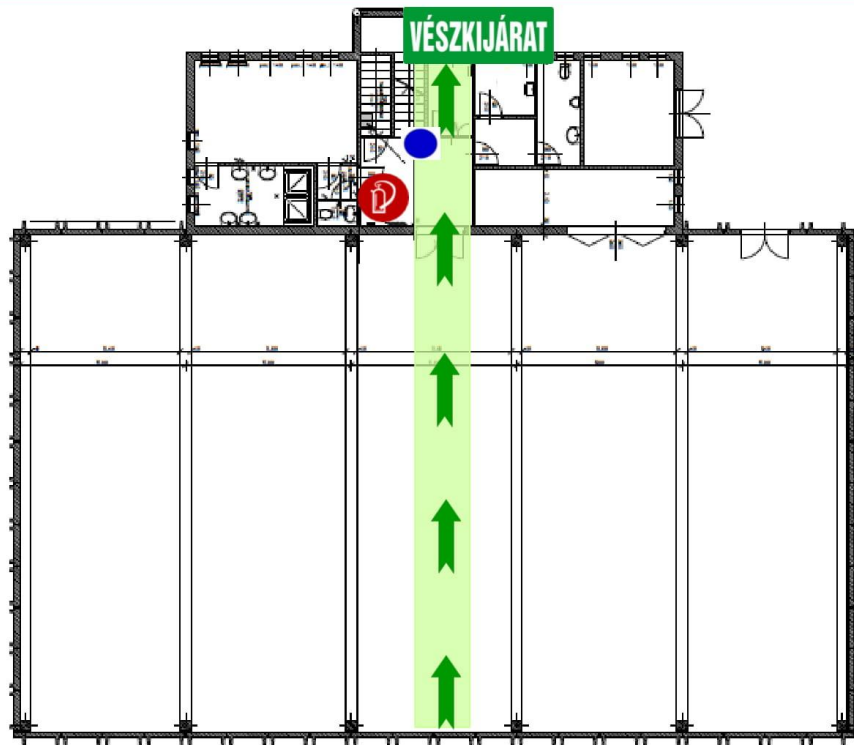

SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

HU	TŰZ ESETÉN		
	menekülési útvonal		tartózkodási hely
	tűzoltó készülék		gyülekezési hely

GB	IN CASE OF FIRE		
	emergency exits		you are here
	fire extinguisher		meeting point

ÁTTEKINTÉSI TERV/OVERVIEW PLAN



Készítette:

Cedit2000 Kft.


Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

földszint

ground floor

MENEKÜLÉSI TERV/EVACUATION PLAN – BKSZC ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA

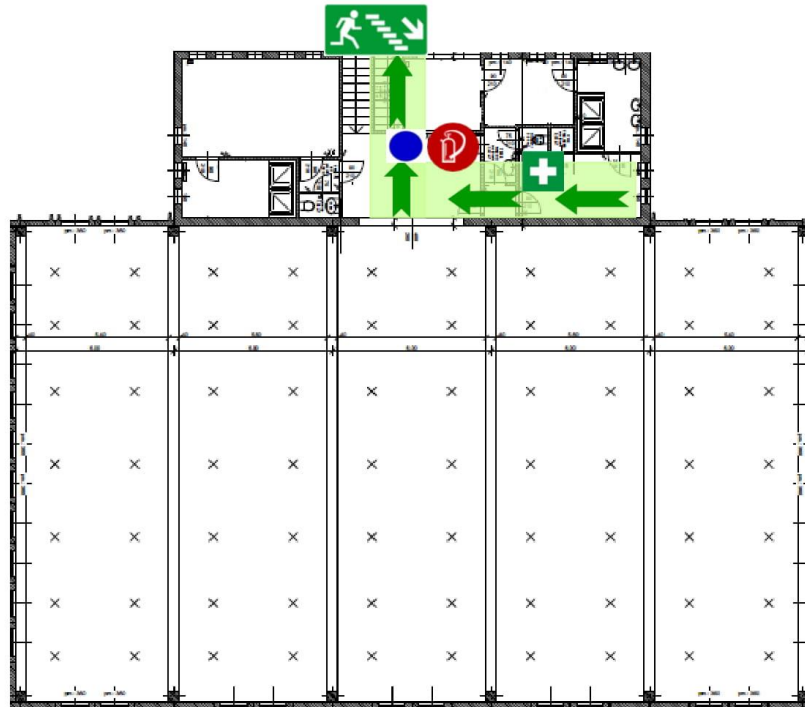

HU	TŰZ ESETÉN		
	menekülési útvonal		tartózkodási hely
	tűzoltó készülék		gyülekezési hely
	elsősegély		menekülési útvonal

GB	IN CASE OF FIRE		
	emergency exits		you are here
	fire extinguisher		meeting point
	evacuation route		first aid



SAFETY – IN CASE OF FIRE

- Please push the fire alarm button
- Call the fire department on 105
- Please follow the instructions of the security staff
- Keep calm and leave the building
- Use the emergency exits
- Do not use the elevators
- Please do not leave the meeting point, until you get command.

TŰZ ESETÉN

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105-öt.
- Jelentse nevét és a tűz pontos helyét.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.

KIÜRÍTÉS

- Áramtalanítsa a villamos berendezéseket.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.

Készítette:

Cedit2000 Kft.

Készítés dátuma: 2018.09.19.

Cím: 1119 Budapest, Leiningen út 27.

1. emelet

1. st. floor